


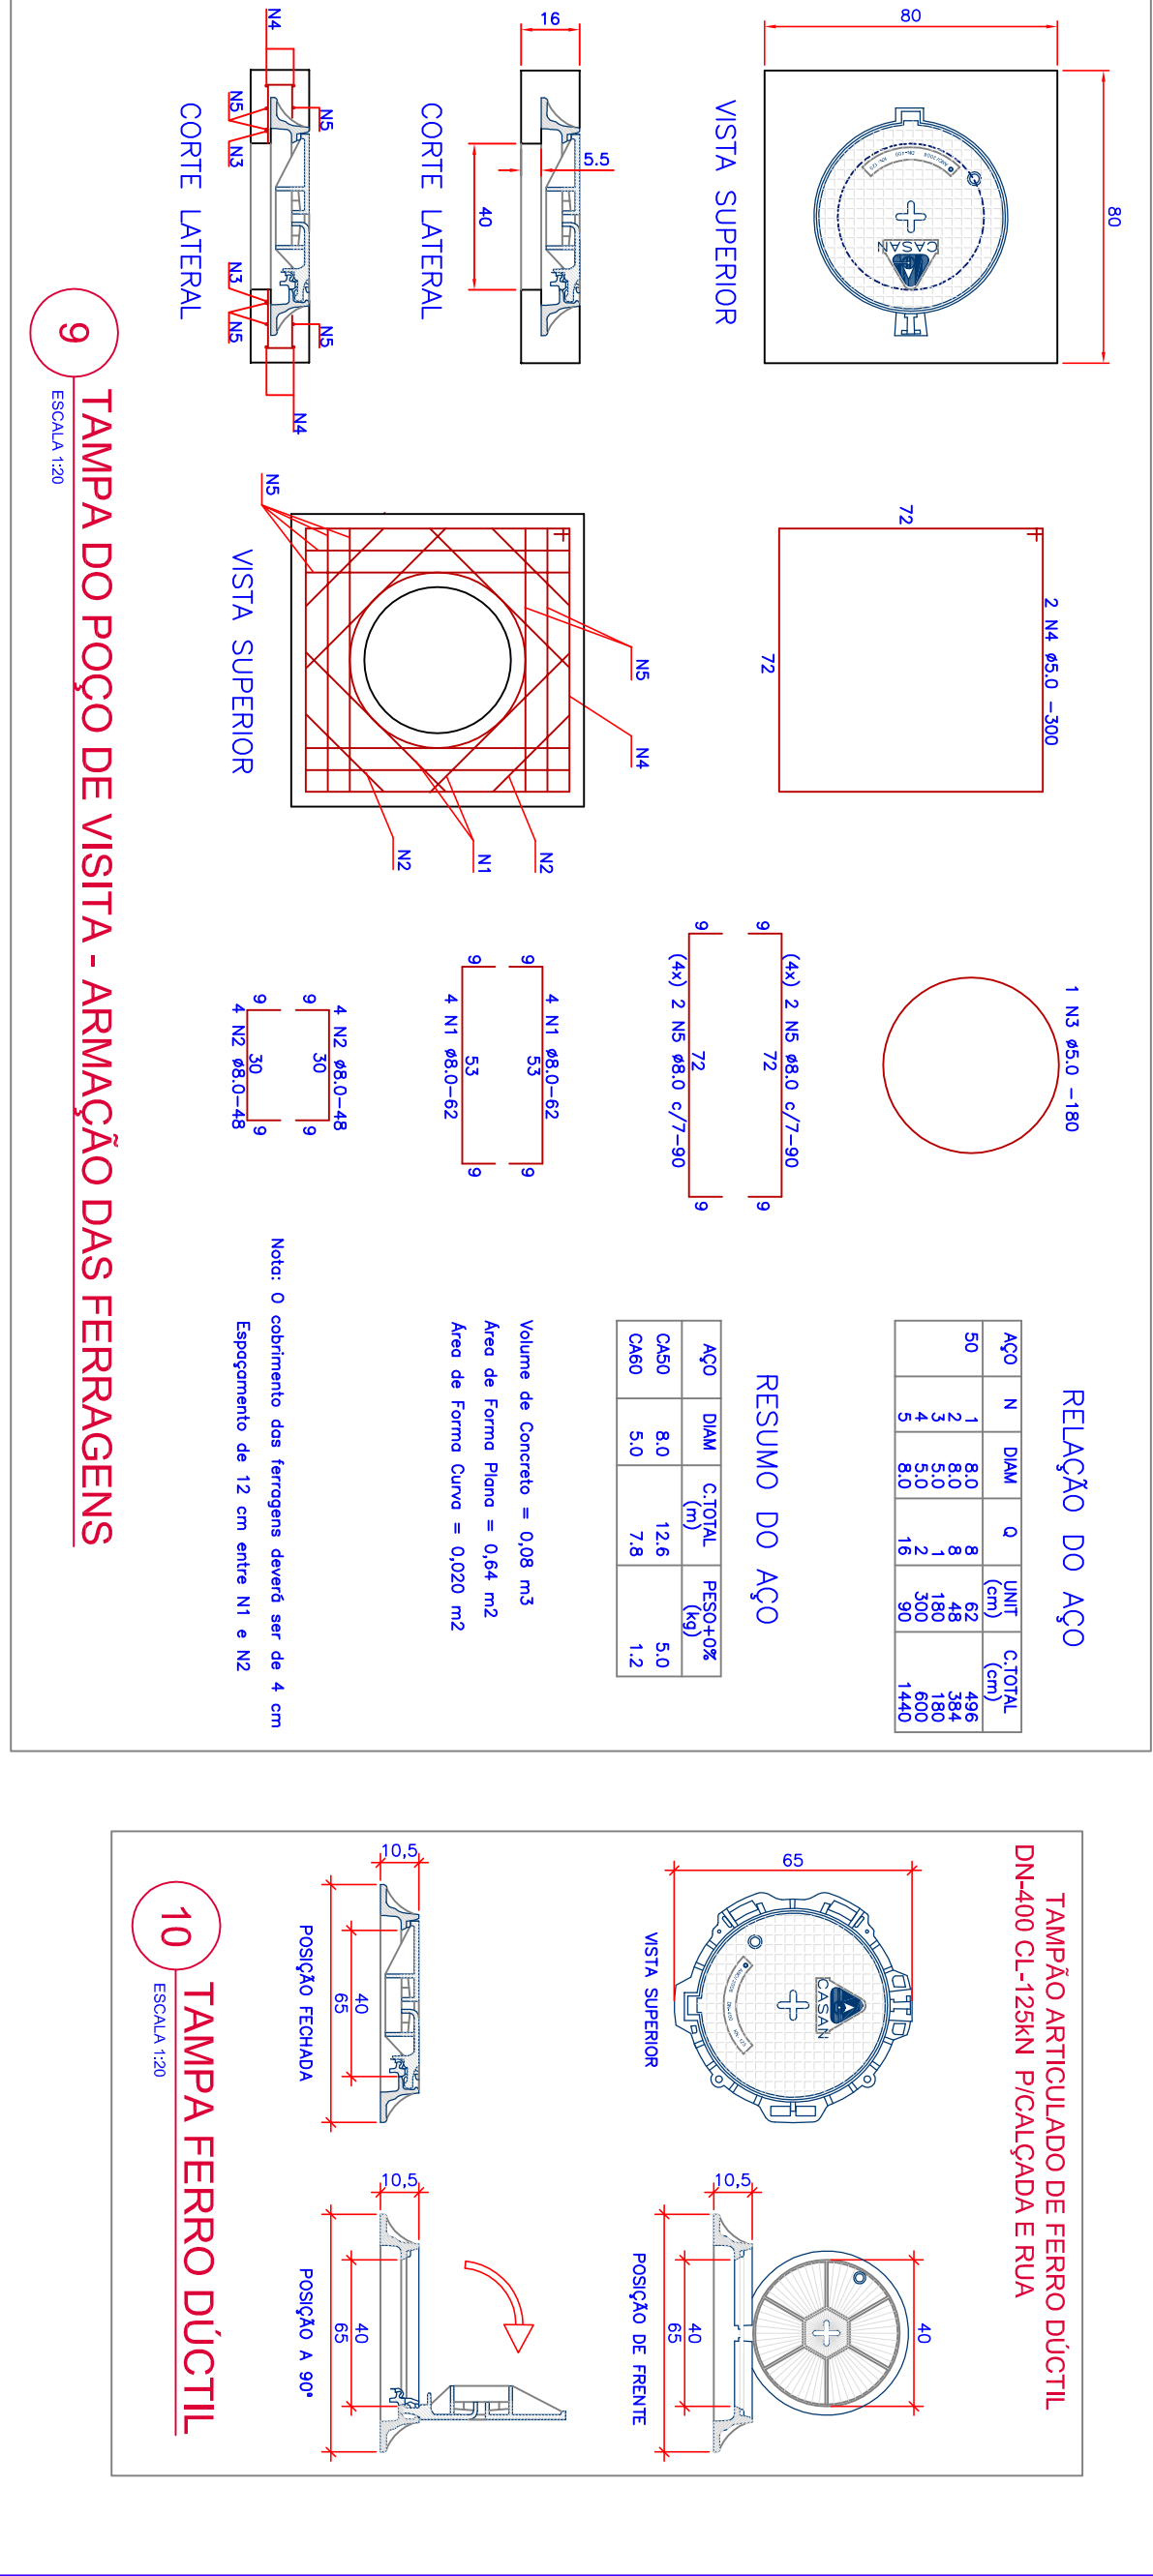





LIGAÇÃO DE ESGOTO PARA REDE NO PASSEIO



TIPOS DE CAIXA DE INSPEÇÃO			
TIPO	diâmetro do corpo (mm)	diâmetro do topo (mm)	ESPECIFICAÇÃO DO TAMPA: TAMPA FERRO DÚCTIL
RESERVAÇÃO	PARA CASAS OU EDIFÍCIOS ATE 12 ECONOMIAS	D = 400	TAMPA CL-125N DN 400 NBR 10160
	PARA EDIFICAÇÕES COM MAIS DE 12 ECONOMIAS	D = 600	TAMPA CL-400N DN 600 NBR 10160

LIGAÇÃO DE ESGOTO PARA REDE NO TERÇO OU NO EIXO DA RUA

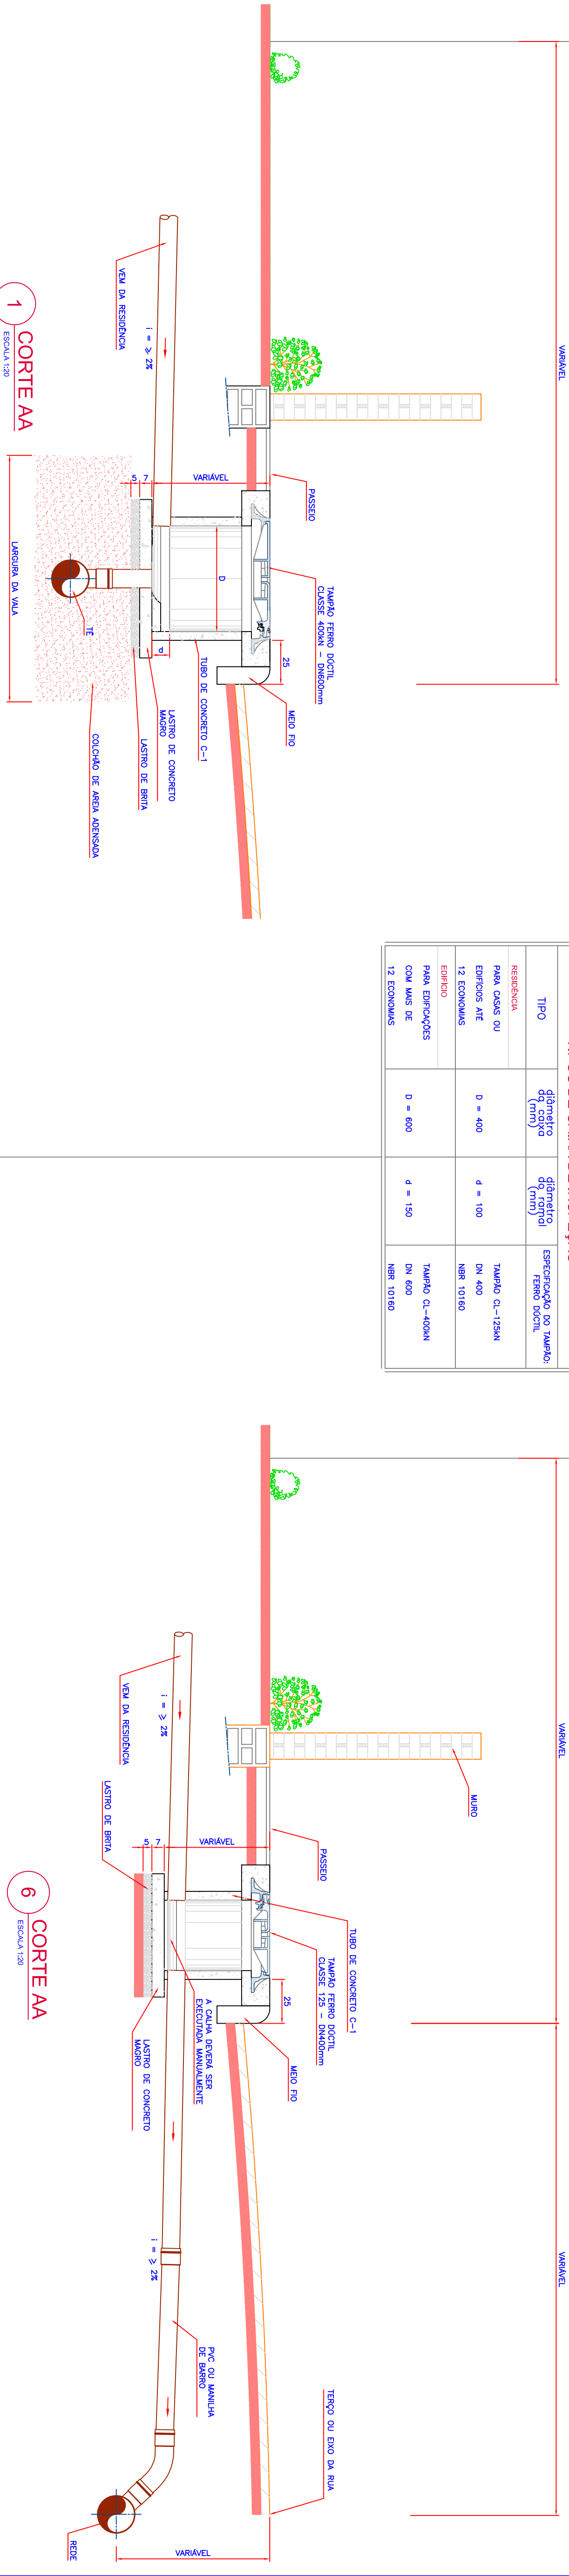

Nº	REVISÃO	DATA	LOCALIZAÇÃO DA CONSULTA
A	EMIÇÃO INICIAL - SINGLOS	JAN/2018	
SPRO/GOPS			
GERÊNCIA OPERACIONAL - CASAN			
Companhia Catarinense de Águas e Saneamento			
SES PONTE SERRADA			
COMUNIDADE BUA ALTA, PONTE SERRADA - SC			
PROJETO ARQUITETÔNICO			
LIGAÇÕES DOMICILIARES PADRÃO			
PARA REDE NO TERÇO OU EIXO DA RUA			
E PARA REDE NO PASSEIO			
Daniel C Ferrari Barchesi			
Engenheiro Sêniorista e Ambiental			
REVISÃO			
CASA/C-09354-17			
PREFEITURA DE CASAN			
dborches@casan.com.br			
ESCALA			
1:500			
TÍTULO			
SES-RED-ARQ-0000-A			